


Задача 7. Студенту надається фото дефектів виконаних робіт по монтажу вентиляції, опалення з тепловізійною зйомкою. Необхідно виявити та описати дефекти.

Об'єкт #4




Результати тепловізійних вимірювань

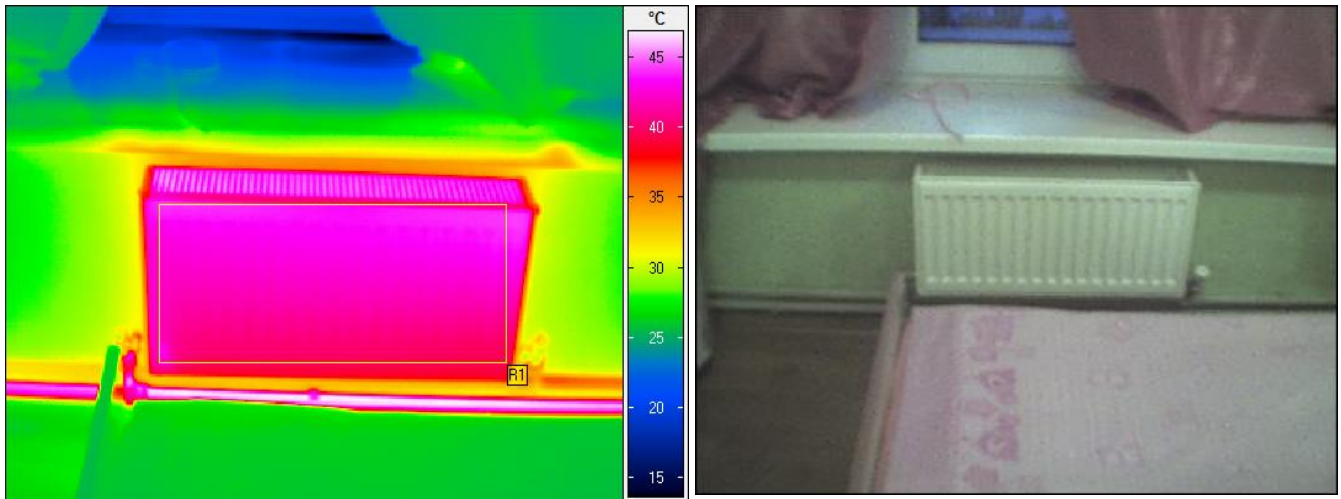





ID	Середня (°C)	Мінімальна (°C)	Максимальна (°C)	Інтервал (K)
R1	41,96	39,36	44,24	4,88

Висновок: .

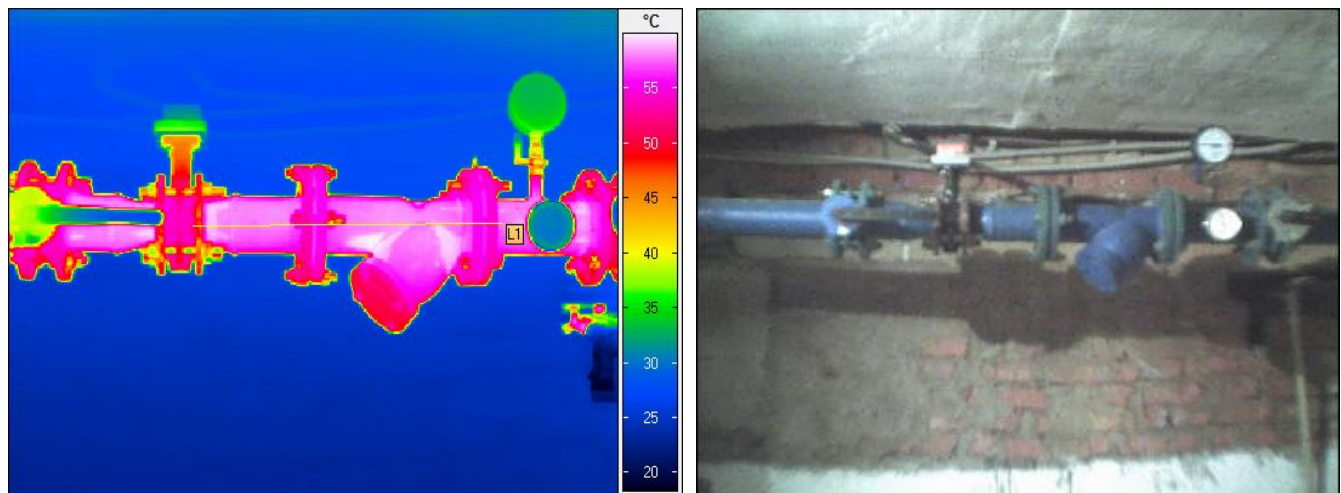

ID	Середня (°C)	Мінімальна (°C)	Максимальна (°C)	Інтервал (K)
L1	56,63	41,43	58,95	4,88


Висновок:

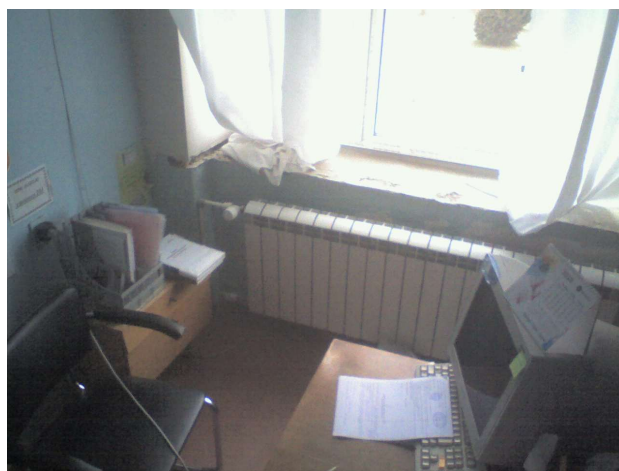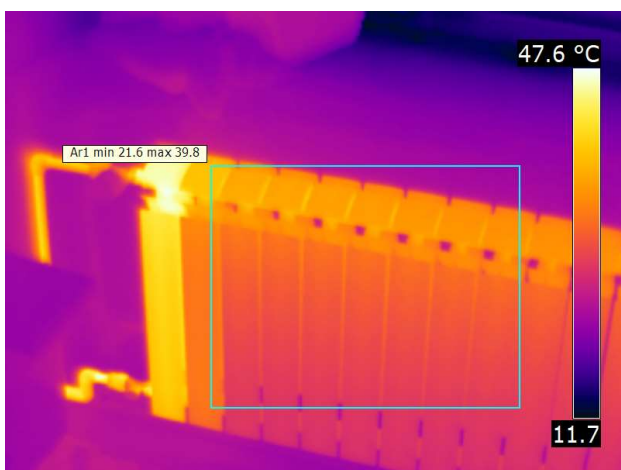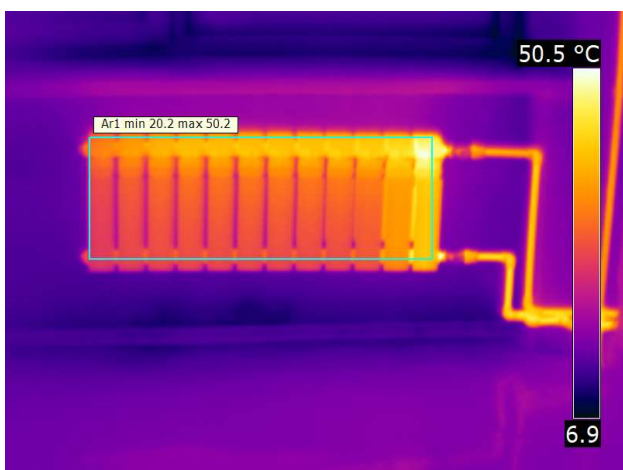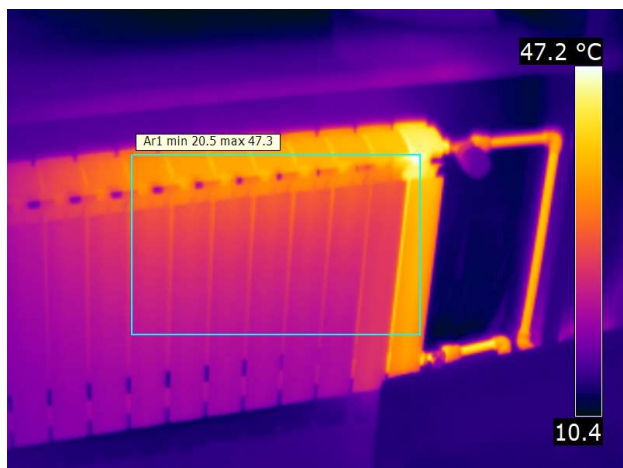

Висновок:



Висновок:

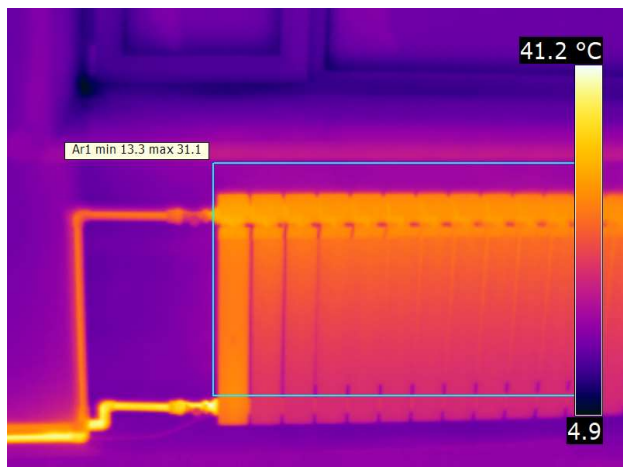

Висновок: