


Задача 7. Студенту надається фото дефектів виконаних робіт по монтажу вентиляції, опалення з тепловізійною зйомкою. Необхідно виявити та описати дефекти.

Об'єкт #5




Результати тепловізійних вимірювань

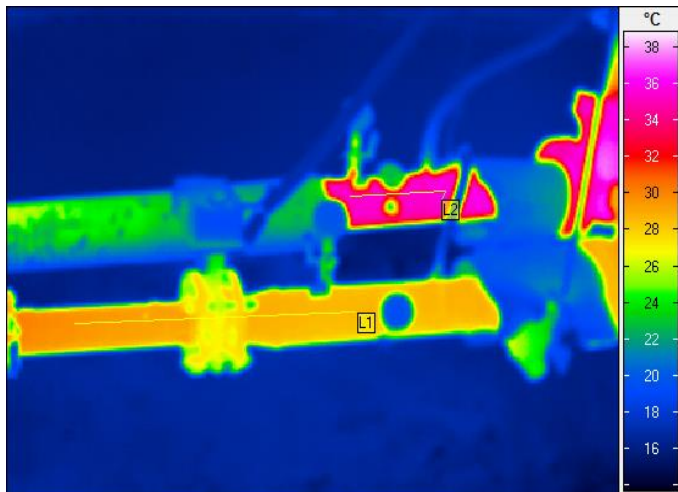


ID	Середня (°C)	Мінімальна (°C)	Максимальна (°C)	Інтервал (K)
L1	28,68	26,66	29,61	2,95
L2	35,14	32,94	35,71	2,76

Висновок:

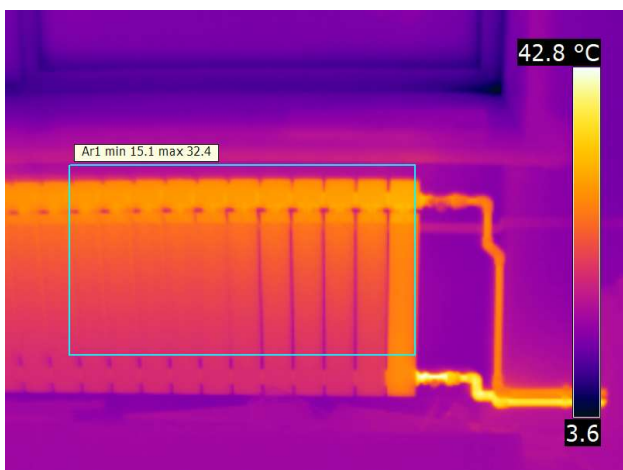

Висновок:

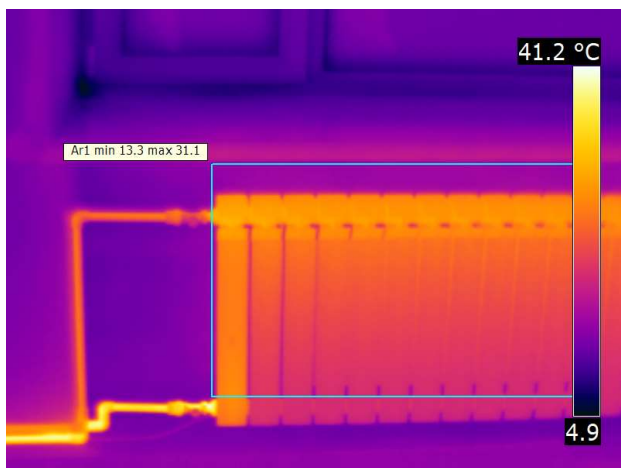

Висновок: